



5. Aufstellung (frontal)
Mindestabstände in mm.

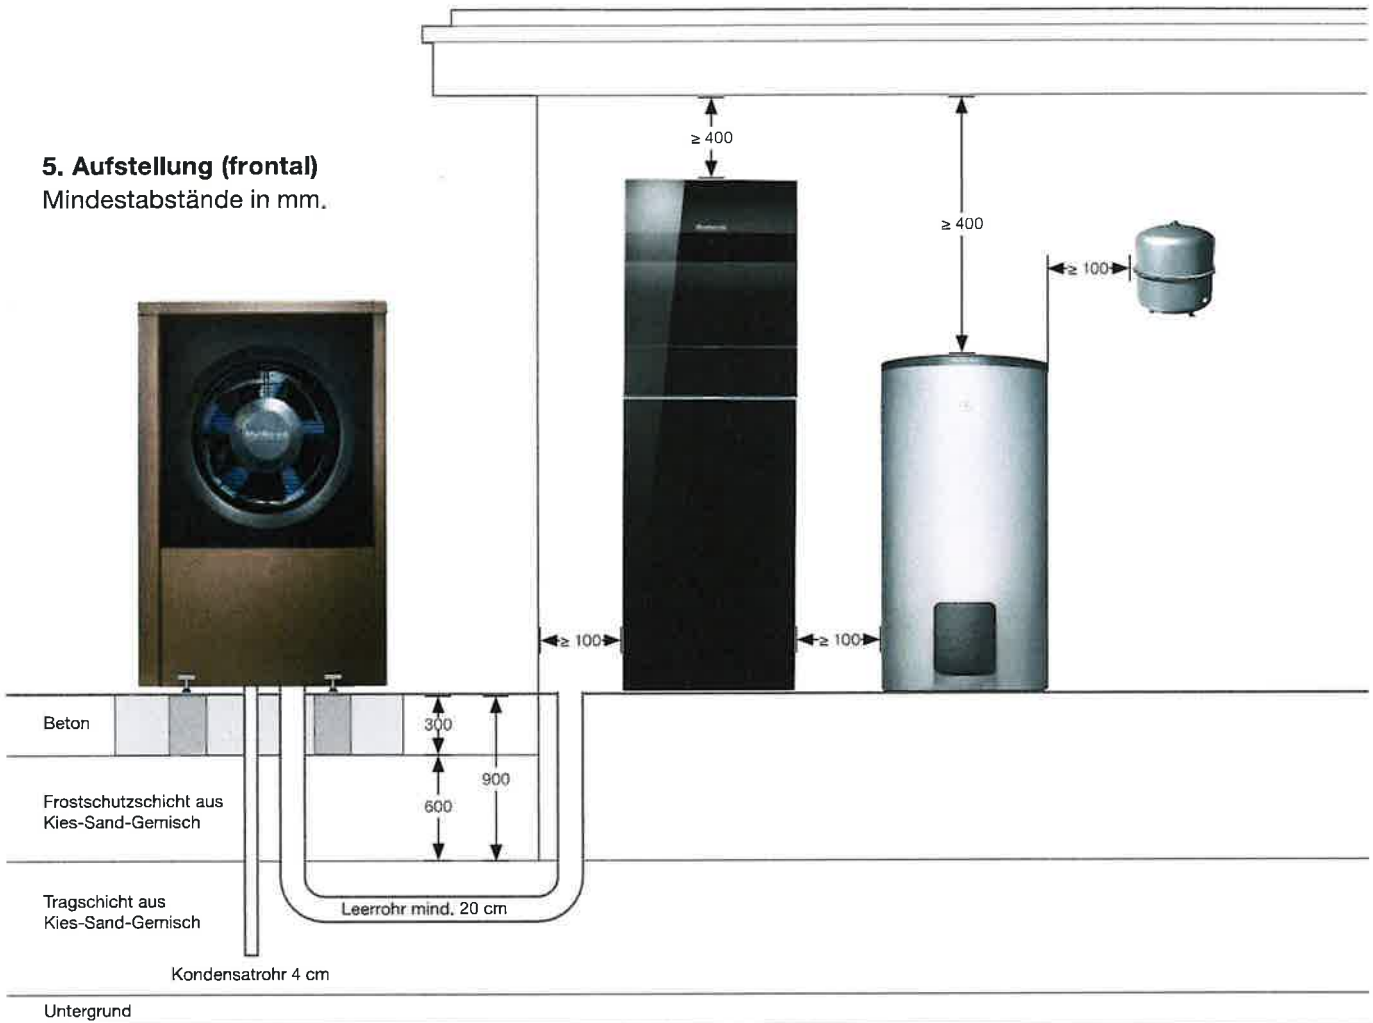

6. Fundamentplan¹


Aufbau des Fundamentes sowie Abmessungen des Flächen- (A, B) bzw. Streifenfundaments (C, D, E) für die Außeneinheit in mm.

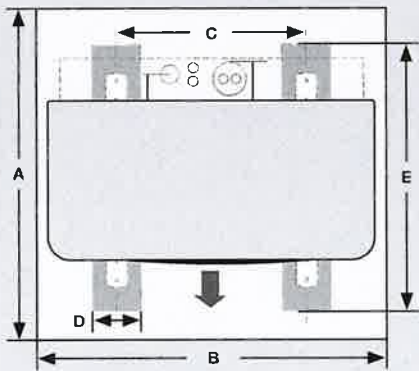

WLW196i	A	B	C	D	E
4/6/8 kW	900	1130	510	200	≥ 630
11/14 kW	1.000	1.322	680	200	≥ 700

7. Aufstellung (Draufsicht)

Mindestabstände in mm.

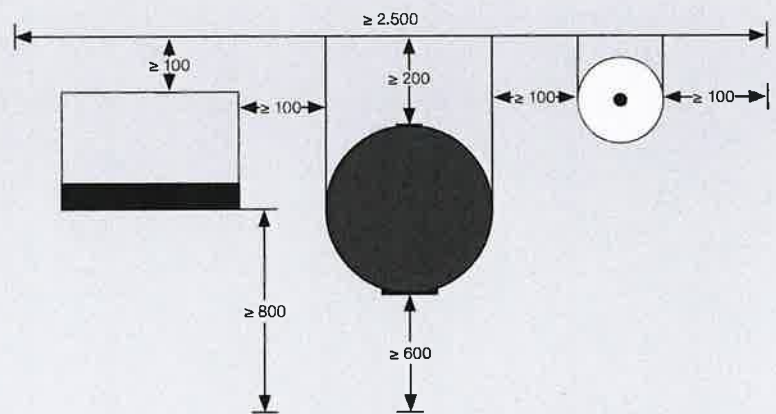


8. Dimensionierung der Rohrleitungen

Wählen Sie das richtige PEX-Rohr. Die maximale Rohrleitungslänge beträgt 30 m.

6/8 kW
Ø innen

11/14 kW
Ø innen

4 kW
Ø innen

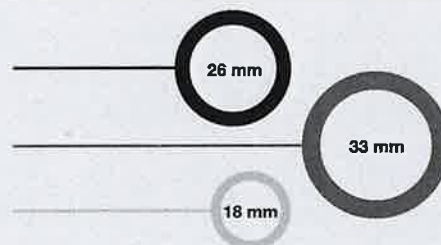

¹Fundamentstärke, Fundamentuntergrund und Frostschutz für Fundament nach örtlichen Erfordernissen und Regeln der Bautechnik erstellen.